


**EVALUATION DE L'ACCUEIL DU CONTRÔLE TECHNIQUE LE THEO**

Critères évalués	Valeur CT LE THEO (en %)	Valeur seuil (en %)
Réception	83	70
Ecoute et amabilité du personnel	86	70
Confort durant l'attente	81	70
Tenue générale des installations	83	70
Temps d'immobilisation	70	70

**Evaluation du contrôle technique LE THEO**

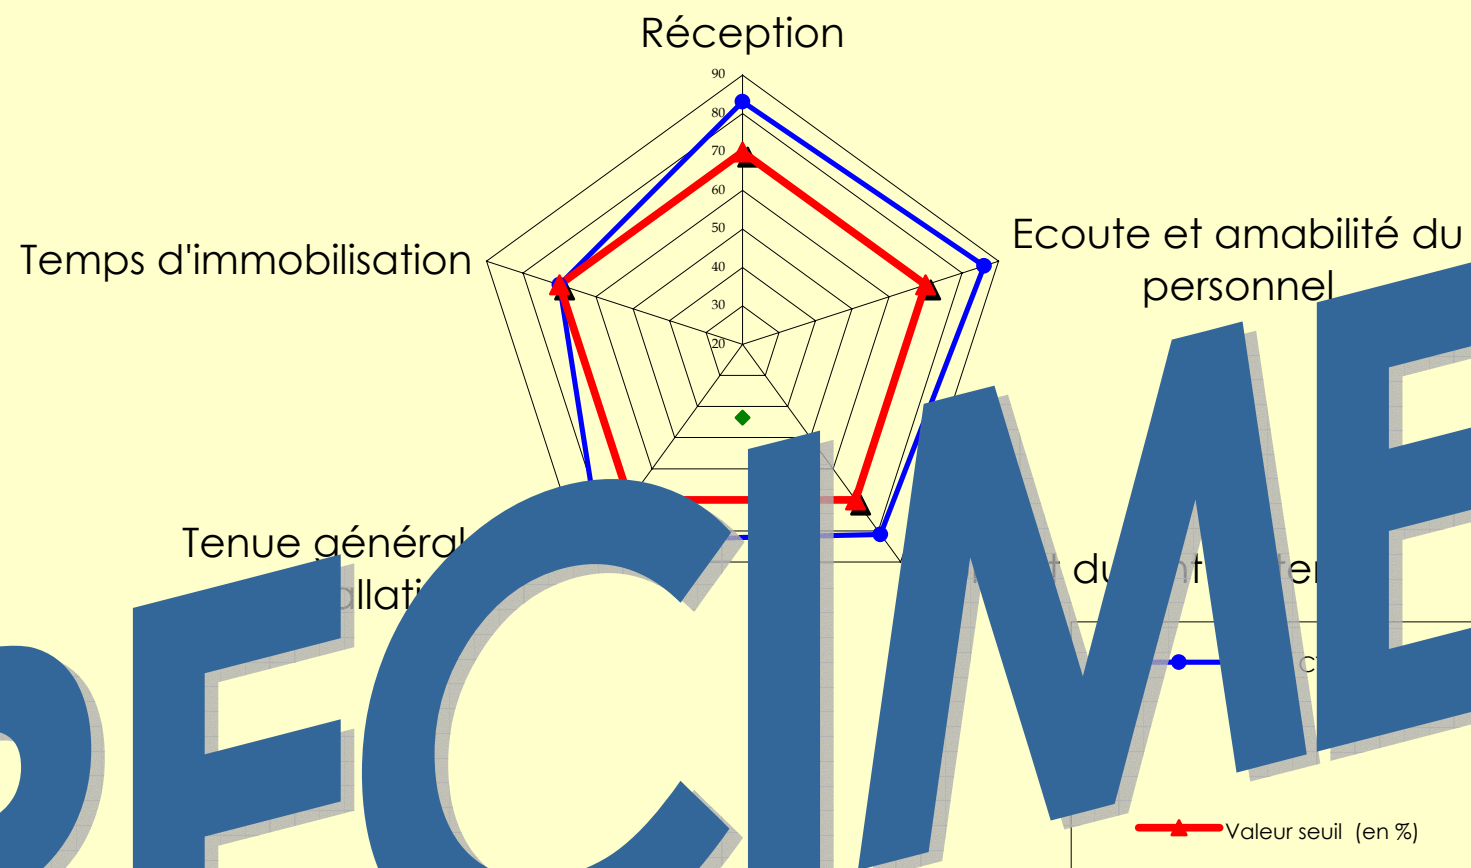

**SPECIMEN**